

# 建设项目环境影响报告表

## (报批版)

项目名称：甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏北沙—220KV  
汇集站及配套 220KV 送出线路工程项目

建设单位（盖章）：国能新疆甘泉堡综合能源有限公司

编制单位：河南宏程矿业勘察设计有限公司  
编制日期：2023 年 05 月

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏北沙—220KV 汇集站及配套 220KV 送出线路工程项目		
项目代码	2206-650109-04-01-209931		
建设单位联系人	杨帆	联系方式	18999880150
建设地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区、新疆生产建设兵团第六师 102 团		
地理坐标	起点坐标 87°39'36.113"E, 44°37'15.892"N 终点坐标 87°45'0.901"E, 44°18'1.909"N		
建设项目行业类别	五十五、核与辐射 161 输变电工程	用地(用海)面积(m <sup>2</sup> )/长度(km)	永久占地: 1.29hm <sup>2</sup> 临时占地: 12.95hm <sup>2</sup> 总占地: 14.24hm <sup>2</sup> 线路长度: 39.5km
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建(迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	乌鲁木齐市发展和改革委员会	项目审批(核准/备案)文号(选填)	乌发改函〔2023〕54 号
总投资(万元)	11621	环保投资(万元)	182
环保投资占比(%)	1.57	施工工期	9 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是: _____		
专项评价设置情况	依据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，设置电磁环境影响评价专题。		

规划情况	<p><b>1、产业规划</b></p> <p>2020年12月22日新疆维吾尔自治区发展和改革委员会以新发改批复[2020]193号文对《新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区增量配电网规划报告》出具了《自治区发展改革委关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区增量配电网规划的批复》。</p> <p><b>2、园区规划</b></p> <p>2017年1月乌鲁木齐市城市规划设计研究院编制完成了《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）》，2017年2月新疆维吾尔自治区人民政府批准《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）》（新政函[2017]42号）。</p>
规划环境影响评价情况	<p><b>1、园区规划环评</b></p> <p>2017年12月19日由新疆天地源环保科技发展股份有限公司编写完成了《甘泉堡工业园总体规划（2016年-2030年）环境影响报告书》，于2018年3月27日由原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于甘泉堡工业园总体规划（2016年-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2018]368号）。</p>
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p><b>1、产业规划符合性分析</b></p> <p>甘泉堡增量配电网位于乌鲁木齐市甘泉堡工业园内，增量配电网总面积为89.4km<sup>2</sup>，分为南、北两个区域。其中：南区总面积约35.3km<sup>2</sup>，东至米东大道，南至小黄山铁路和216国道，西至三十八号路，北至三十四号路；北区总面积约54km<sup>2</sup>，东、北至十七号路，南至六号路，西至三十号路。本项目位于甘泉堡增量配电网北区，是甘泉堡源网荷储一体化示范项目的重要组成部分，主要作用是保障甘泉堡综合能源有限公司源网荷储1000MW光伏项目电力送出。因此本项目是符合规划的。</p>

## 2、园区规划符合性分析

根据《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030 年）》中供电工程规划，“在规划区范围内规划五座 220kV 变电站，由变电站为工业园区供电……电力线路敷设以安全实用、美化环境、节约用地为原则，并考虑经济承受能力。树立先用走廊后有线路的观念。220kV 及以上电力线路一般按架空线路考虑；110kV 电力线路以架空线路为主，电缆为辅。在中心区和繁华路段、重要地段的 110kV 电力线路应采用埋地电缆”。

本项目是甘泉堡源网荷储一体化示范项目的重要组成部分，主要作用是保障甘泉堡综合能源有限公司源网荷储 1000MW 光伏项目电力送出。因此，本项目是符合《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030 年）》的。

## 3、园区规划环评及审查意见符合性分析

根据《关于甘泉堡工业园总体规划(2016-2030 年)环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368 号）相关要求，分析如下：

表1-1 项目园区规划环评审查意见符合性分析表

规划环评审查意见	本项目情况	相符合性
(一) 根据《报告书》中园区土地利用现状图和修编前后土地类型对照图，园区部分区块（如协调发展区、优势资源转化区、新能源工业区、物流仓储区、高新技术产业区、商贸物流区等）未按《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）中“除已建成的项目外，周边各园区三类工业用地统一调整为二类工业用地”要求，应进一步优化调整。《园区总规》	本项目为属于输变电建设工程，部分线路位于甘泉堡工业园区内，不涉及煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙	符合

	<p>应根据国家、自治区发展战略和区域环境质量改善目标要求，从改善提升区域整体环境质量以及园区生态功能角度，合理确定《园区总规》的发展定位、规模、功能布局以及各区块的产业发展方向等，积极促进园区产业转型升级，体现集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念。园区位于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治区的重点区域，不布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目，加快钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能淘汰力度。</p>	烯(电石法)、焦炭(含半焦)等行业。	
	<p>(二)严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集聚与绿色发展。规划空间管制区划定的禁建区和 500 水库坝外延1500 米范围，以及规划范围内西延干渠两侧 250米范围内划定为生态保护红线，禁止开发。结合区域发展方向、人口分布及环境保护等要求，按照《报告书》提出的空间管控距离控制园区和功能分区规划边界。制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业搬迁、关停或转型改造计划。</p>	本项目部分线路位于甘泉堡经济技术开发区（工业区）、不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区，输电线路不涉及生态保护红线。	符合
	<p>(三)坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。落实园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、重金属等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值、“倍量替代”和总量控制要求，确保实现区域环境质量改善目标。强化园区内颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性</p>	本项目为输变电工程建设，项目运营期无污染物排放。	符合

	有机物、重金属和恶臭污染物等有毒有害废气防治，推进工艺技术和污染治理技术改造，各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。		
	(四) 结合区域资源消耗上线，列出环境准入负面清单，严格入区产业和项目的环境准入。实施煤炭消费总量控制。结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，以及供给侧改革“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务等相关要求，制定规划园区鼓励发展的产业准入清单和禁止或限制准入清单(包括重要的生产工序和产品)，并在园区规划实施中推进落实。坚持实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、自治区环境准入条件的项目以及与园区产业功能定位不符的“三高”项目一律不得入驻园区。对于入园的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。严格控制用水总量、提高用水效率、合理控制排污，严守水资源“三条红线”，依据水资源论证报告结论，优化调整园区的产业结构和规模。	本项目为不属于“三高”项目。	符合
	(五) 完善园区污水处理、固废集中处置（理）、集中供热等环境基础设施。按照“雨污分流”、“清污分流”、“污污分治”原则，规划、设计和建设园区排水系统、废（污）水处理系统和中水回用系统，逐步建成完善的排水和中水回用体系，强化污水处理厂尾水和污泥治理和综合利用。加快集中供热设施建设，依法淘汰取缔不符合环保准入条件的小型燃煤锅炉。制定切实可行的一般固体废弃物综合利用方案，配套建设工业固废处置场；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处置和处理。	本项目不涉及。	符合
	(六) 实施清洁生产，提高资源综合利用率水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用均应达到同行业国际国内先进水平。	本项目不涉及。	符合
	(七) 强化园区企业环境管理要求，针对园区现	本项目建成后	符

	<p>存环境问题开展集中整治。加强对在建和已建项目环境保护事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目环境违法违规行为，督促园区企业认真执行环保“三同时”制度，严格落实环评审批“三联动”。</p>	将严格执行环保“三同时”制度，严格落实环评相关措施。	合
	<p>(八) 建立健全长期稳定的园区环境监测体系。根据园区规划功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限和责任主体等。</p>	本项目不涉及。	符合
	<p>(九) 强化环境风险监控和管理。构建以相关企业为主体，乌鲁木齐市人民政府、园区主管部门、安全监督管理部门、环境保护行政主管部门及其他相关部门等共同参与的区域环境风险应急联动平台，强化联动机制。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险。</p>	本项目不涉及。	符合
<p>本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染；运营期无大气、废水污染物产生。因此，本项目是符合《甘泉堡工业园总体规划（2016 年-2030 年）环境影响报告书》和《关于甘泉堡工业园总体规划（2016 年-2030 年）环境影响报告书的审查意见》的。</p>			

其他符合性分析	<p><b>1、与“三线一单”相符性分析</b></p> <p>本项目送出线路总长 39.5km，其中有 36km 线路位于米东区，有 3.5km 位于第六师 102 团，根据《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（乌政办〔2021〕70 号）以及《关于印发第六师五家渠市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（师市发〔2021〕4 号），本项目属于 ZH65010920013 甘泉堡经济技术开发区重点管控单元、ZH65010930001 米东区一般管控区一般管控单元以及 ZH65760230001 第六师 102 团重点管控单元。</p> <p>建设项目与“三线一单”对比见下表。</p>		
	<p style="text-align: center;"><b>表1-2 项目与印发乌鲁木齐市三线一单符合性分析表</b></p>		
	乌政办[2021]70号文要求	本项目情况	相符合
	<b>生态保护红线</b> 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。	本项目位于乌鲁木齐市米东区，部分线路途经新疆生产建设兵团第六师 102 团，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区以及宜居、医疗卫生、文化体育。科研、行政办公为主要功能的区域、文物保护单位等环境敏感区，本项目不在生态保护红线内。	符合
	<b>环境质量底线</b> 乌鲁木齐市水环境质量持续改善，城镇集中式饮用水水源地水质优良比例进一步提高，地下水污染风险得到有效控制。生态流量保障能力稳步提升，乌鲁木齐河、水磨河、柴窝堡湖最小生态流量、水面面积及湿地面积逐步恢复。水生态修复工作全面铺开，各流域生态功能保持不退化。环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。	环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。	符合
	<b>资源</b> 强化节约集约利用，持续提升资源	本项目为输变电项目，运营期无能源	符合

源利用上线	利用效率,地下水超采得到严格控制,水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展,积极发挥我市国家级低碳试点城市的示范和引领作用。	消耗,线路属于点状占地,占地面积较小,造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域,项目运营期无能源消耗,不会超过划定的资源利用上线,可以满足资源利用要求。	
-------	---	---	--

表1-3 项目与第六师五家渠市三线一单符合性分析表

师市发〔2021〕4号文要求	本项目情况	相符性
生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控,保障和维护师市生态安全的底线和生命线。	本项目位于乌鲁木齐市米东区,部分线路途经新疆生产建设兵团第六师102团,项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区以及宜居、医疗卫生、文化体育。科研、行政办公为主要功能的区域、文物保护单位等环境敏感区,本项目不在生态保护红线内。	符合
环境质量底线 师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定,饮用水安全保障水平持续提升,水生态环境状况继续好转,猛进水库、八一水库水质保持V类标准,城镇集中式饮用水水源水质保持稳定。环境空气质量稳步提升,重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障,土壤环境风险得到有效管控,受污染耕地安全利用率达到93%以上,污染地块安全利用率达到93%以上。	环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染,运营期无大气、水污染物排放,对区域环境空气质量、水环境无影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小,不突破所在区域环境质量底线。	符合
资源利用上线 强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率,水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标,地下水超采得到严格控制。加快低碳发展,积极推动低碳试点建设,发挥低碳试点示范引领作用。	本项目为输变电项目,运营期无能源消耗,线路属于点状占地,占地面积较小,造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域,项目运营期无能源消耗,不会超过划定的资源利用上线,可以满足资源利用要求。	符合

项目与所在区域管控单元对比见下表。

**表1-4 项目与“甘泉堡经济技术开发区重点管控单元”相符性分析表**

环境管控单元 编码	环境管 控单元 名称	管控 单元 分类	管控要求	本项目情况
ZH6501092001	甘泉堡 经济技 术开发 区重点 管控单 元	重点 管控 单元	<p>空间布局约束</p> <p>(1.1) 甘泉堡经济技术开发区主导产业：新能源、新材料、高端装备和节能环保。培育纺织服装全产业链、生物健康、新能源汽车、通航、大数据、绿色（装配式）建筑六大产业。硅基产业在现有产业基础上进行产业链延伸发展。米东区中小微企业创新创业园主导产业：物流仓储、新材料、综合加工、新型建材、机械加工、金属制品、塑料制品、彩印包装、电力设备、新材料。米东区精细化工产业创新园主导产业：以石油化工产业生产的PTA（精对苯二甲酸）为基础，吸纳和集聚以PTA为起点的下游延伸产业，包括PET、PTT、PBT和其他产品原料的生产和精深加工。</p> <p>(1.2) 不宜布局电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅，碳化硅、氯乙烯（电石法）焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目。</p> <p>(1.3) 执行《甘泉堡经济技术开发区产业目录》和《甘泉堡经济技术开发区产业负面清单》要求，禁止不符合产业准入要求的企业和项目入驻。</p> <p>(1.4) 在园区内设置企业准入条件，禁止单位生产总值水耗较高的企业入驻。</p> <p>(1.5) 限制引进烟尘、粉尘排放</p>	本项目为输电线路项目，属于新能源发电配套项目，符合《甘泉堡经济技术开发区产业目录》和《甘泉堡经济技术开发区产业负面清单》要求。

				<p>量较大的项目，及不符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的项目。</p> <p>（1.6）依据国家新能源监测预警结果有序扩大新能源和可再生能源规模，推进储能产业、风电制氢试点，提高清洁能源供给能力。</p> <p>（1.7）高排放区禁止新建、扩建、改建高污染燃料设施。严格控制区域内火电、石化、化工、冶金、钢铁、建材等高耗能行业产能规模。</p>	
			污 染 物 排 放 管 控	<p>1. 甘泉堡经济技术开发区区域内执行以下管控要求：</p> <p>（2.1）大气污染防治措施：</p> <p>①工业项目采用转化率高，废气排放量少的清洁生产工艺；②采用火炬或焚烧炉，对生产废气中的有机污染物或恶臭物质等进行焚烧处理；③对工业废气最大限度的回收，减少排放；④废气处理：严格执行有毒和有害气体的排放，并对有毒和有害气体排放实施再线自动检测仪监控；烟尘控制区覆盖率达到100%，污染物排放达标率达到100%；⑤严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；严格控制区域内火电、石化、化工、冶金、钢铁、建材等高耗能行业产能规模；持续降低工业园区能耗强度、大气污染物排放总量；⑥全面实施重点行业企业污染物排放深度整治。全面实施各类锅炉深度治理或清洁能源改造，加快完成燃气锅炉低氮改造；⑦采</p>	<p>本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响。</p>

				<p>取道路及时清扫、保湿降尘，控制超载超速、跑冒撒漏，企业粉状物料全密闭、覆盖，增加绿化覆盖率等综合措施；⑧治理挥发性有机物污染。引导企业实施清洁涂料、溶剂、原料替代。开展化工企业挥发性有机物泄漏检测与修复，全面完成化工企业提标改造；⑨考虑到园区各企业采暖及生产用蒸汽均自建燃气或电锅炉，园区禁止新增燃煤锅炉。</p> <p>（2.2）废水污染防治措施</p> <p>①选择节水工艺，鼓励“一水多用”，减少废水排放；②生产废水、生活污水及污染区域的初期雨水实施集中处理，建设集中污水处理厂，实现达标排放。排入城镇下水道的污水同时应符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)；③区域内所有污水均须由规划的污水排放口排放，禁止在规划的污水排放口外设新的污水排放口；④集中污水处理厂的排放污水实施监控，按水质水量收费。污水集中处理率80%，污水处理率100%，污水达标率100%；⑤对未达标区域新建、改建和扩建项目提出倍量置换要求，部分区域可实施限批；⑥水环境工业污染重点管控区强化工业集聚区污染防治，加快推进工业集聚区（园区）污水集中处理设施建设，加强配套管网建设。推进生态园区建设和循环化改造，完善再生水回用系统，不断提高工业用水重复利用率。对污染排放不达标的企业责令停止</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>超标排污，采取限期整改、停产治理等措施，确保全面稳定达标排放；⑦实施工业污染源全面达标排放整治。推进新材料、新能源、化工等产业污水污染治理，建立企业废水特征污染物名录库；执行接管排放限值、严控进水水质，防止特征污染物对污水处理厂生化系统冲击；加强废水排放企业自行监测。</p> <p>（2.3）固体废弃物污染防治措施：</p> <p>①实行危险废物有序转移制度，对危险废物进行无害化处理，并进行统一收集、集中控制，集中安全运送危险废物至处理中心进行处置；②生活固废和工业固废分别收集分别处理；③推广无废少废生产工艺，鼓励工业固废综合利用，减少废物产生量；④危险废物和化工残液（渣）回收利用与集中处理；⑤定期更换的废催化剂，均可回收利用不排放。</p> <p>（2.4）噪声污染防治措施：</p> <p>①选购低噪声设备，根据设备情况，采取降噪措施；②对生产噪声的设备设计、安装隔噪设施。</p> <p>（2.5）完善园区污水处理、固废集中处置（理）集中供热等。规划、设计和建设园区排水系统、废（污）水处理系统和再生水回用系统，制定切实可行的一般固体废弃物综合利用方案，配套建设工业固废处置场；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处置和处理。</p> <p>（2.6）热电联产供热不到的建筑采用清洁能源进行供热。</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>1. 甘泉堡经济技术开发区区域内执行以下管控要求：</p> <p>（3.1）推进风险源全过程管理。加强化学品生产、使用、储运等风险监管与防范，完善并落实危险化学品环境管理制度和企业环境风险分级管理制度。加强危险废物产生和经营单位的规范化管理，严格实施危险废物经营许可证制度，动态调整经营单位名录。加强涉重金属排放行业管理，强化重金属污染防治、事故应急、环境与健康风险评估制度。</p> <p>2. 大气环境高排放重点管控区区域内执行以下管控要求：</p> <p>（3.2）鼓励开展有毒有害气体环境风险预警体系建设。</p> <p>3. 建设用地污染重点管控区区域内执行以下管控要求：</p> <p>（3.3）执行高风险地块环境风险防控相关要求。</p> <p>（3.4）高风险地块提高关注度，企业加强土壤环境监管，如果停产应被列为疑似污染地块进行管理。</p> <p>（3.5）防范建设用地新增污染。严格建设用地准入管理，实施分类别、分用途、分阶段管理，防范建设项目新增污染，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用。</p> <p>（3.6）土壤重点排污单位应定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。采取措施防止</p>	本项目不涉及
--	--	--	--	---	--------

				<p>新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。</p> <p>(3.7) 土壤污染重点管控园区引入企业时，应充分考虑行业特点、特征污染物排放以及区域环境的状况，避免形成累积污染和叠加影响，严控不符合产业园区总体规划项目入园。加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等措施。园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。</p>	
			资源利用效率要求	<p>1. 甘泉堡经济技术开发区区域内执行以下管控要求：</p> <p>(4.1) 实施煤炭消费总量控制。</p> <p>(4.2) 实施清洁生产，提高资源综合利用水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平。</p> <p>(4.3) 在园区间、产业间、企业间、装置间形成“原料-产品废弃物-再生原料”的循环模式，推动装置间的小循环、企业间的中循环、园区间的大循环，实现资源在生产链条中的循环利用。</p> <p>(4.4) 推广水循环利用、重金属</p>	本项目为输变电项目，运营期无能源消耗，线路属于点状占地，占地面积较小，造成的自然资源损失的量较小。项目运营期无能源消耗，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。

				<p>污染减量化、有毒有害原料替代化、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备。</p> <p>2. 水环境工业污染重点管控区区域内执行以下管控要求：</p> <p>（4.5）提高水的重复利用率，促进污水再生回用。中远期项目废水回用率达到50%。</p> <p>（4.6）通过技术改造并使用节水工艺，降低单位产品取水量，提高园区内工业用水回收再利用率等措施，能有效提高水资源利用率。</p>	
--	--	--	--	--	--

表1-5 项目与“米东区一般管控单元”相符性分析表

环境管控单元 编码	环境 管控 单元 名称	管 控 单 元 分 类	管 控 要 求		本项目情况
ZH65010930001	米东区一般管控区	一般 管 控 单 元	空 间 布 局 约 束	<p>（1.1）执行乌鲁木齐市空间布局约束要求。</p> <p>（1.2）执行《乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法》中一般控制区的管控要求。</p>	本项目无大气污染物排放，符合管控单元要求和《乌鲁木齐市建设项目环境准入分区管理办法》中一般控制区的管控要求。
			污 染 物 排 放 管 控	<p>（2.1）执行乌鲁木齐市污染物排放管控要求。</p> <p>（2.2）加强畜禽养殖管理，建立健全规模化养殖场（小区）台账，监督大型养殖基地落实堆粪场、尿液存储池等污染防治设施，达标排放，提升粪污综合利用率。现有畜禽养殖场根据环境承载能力和周边土地消纳能力配套建设完善粪便污水处理或资源化利用</p>	项目位于米东区，为线路工程，项目运营期无污染物排放。

				<p>设施。新建、改建、扩建畜禽养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并完善粪便污水资源化利用设施。养殖粪污深度处理后仍然超过土地消纳能力的畜禽养殖场（小区），要实施减产缩能或粪污外销、加工成有机肥等多种方式减少粪污量，确保不超过周边土地消纳能力。实施病死畜禽无害化处理项目。</p>	
			环境风险防控	<p>(3.1) 执行乌鲁木齐市环境风险防控要求。</p> <p>1. 疑似污染地块执行以下管控要求：</p> <p>(3.2) 土壤重点排污单位应定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。</p> <p>(3.3) 疑似污染地块应当根据保守原则确定污染物的检测项目。疑似污染地块内可能存在的污染物及其在环境中转化或降解产物均应当考虑纳入检测范畴。</p> <p>(3.4) 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。</p>	<p>项目位于米东区，为线路工程，项目运营期无污染物排放，不涉及乌鲁木齐市环境风险防控要求内容。</p>

			资源利用效率要求	(4.1) 执行乌鲁木齐市资源利用效率要求。	本项目不涉及。
--	--	--	----------	------------------------	---------

表1-6 项目与“102团重点管控单元”相符合性分析表

环境管控单元 编码	环境 管控 单元 名称	管控 单元 分类	管控要求	本项目情况
ZH65760220001	102 团重 点管 控单 元	空间 布局 约束 重点 管控 单元	<p>(1) 甘泉堡经济技术开发区主导产业：新能源、新材料、高端装备和节能环保。培育纺织服装全产业链、生物健康、新能源汽车、通航、大数据、绿色（装配式）建筑六大产业。硅基产业在现有产业基础上进行产业链延伸发展。</p> <p>(2) 不宜布局电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅，碳化硅、氯乙烯(电石法)焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目。</p> <p>(3) 执行《甘泉堡经开区产业目录》和《甘泉堡经济技术开发区（工业区）产业负面清单》要求，禁止不符合产业准入要求的企业和项目入驻。</p> <p>(4) 在园区内设置企业准入条件，禁止单位生产总值水耗较高的企业入驻。</p> <p>(5) 限制引进烟尘、粉尘排放量较大的项目，及不符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的项目。</p>	本项目无大气污染物排放，项目不属于《甘泉堡经济技术开发区（工业区）产业负面清单》项目。

				(6) 依据国家新能源监测预警结果有序扩大新能源和可再生能源规模，推进储能产业、风电制氢试点，提高清洁能源供给能力。	
		污染 物排 放管 控		<p>(1) 严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；严格控制区域内火电、石化、化工、冶金、钢铁、建材等高耗能行业产能规模；持续降低工业园区单位GDP能耗及煤耗、大气污染物排放总量。</p> <p>(2) 执行区域内最严格的大气污染物排放标准，严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。</p> <p>(3) 按照甘泉堡经济技术开发区规划、规划环评等相关要求严格落实污染物治理措施。</p>	项目部分线路位于102团，项目运营期无污染物排放。
		环境 风 险 防 控		<p>(1) 对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。</p> <p>(2) 对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。</p> <p>(3) 落实对引进企业的监管。对园区内引进项目，要从环评、设计、运行监督等方面强化污染防治设施的全过程监管。</p> <p>(4) 土壤重点排污单位应定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根</p>	项目部分线路位于102团，项目运营期无污染物排放，不涉及五家渠东工业园区环境风险防控要求内容。

				据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。	
		资源利用效率要求		<p>(1) 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。</p> <p>(2) 严格实施取水许可制度，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。提高水的重复利用率，促进污水再生回用。</p> <p>(3) 推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。</p> <p>(4) 实施清洁生产，提高资源综合利用率水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国际国内先进水平。</p>	本项目不涉及。

综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。

## 2、产业政策相符性分析

本项目为光伏发电配套输变电工程，根据《产业结构调整指导目录(2021年修订本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，因此，项目建设符合国家产业政策要求。

## 3、项目建设与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中提出的要求，相关符合性分析如下：

表 1-7 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析

序号	具体要求		项目实际情况	相符合性
1 选 址 选 线	工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。		符合新疆生态环境保护“十四五”规划、及《甘泉堡经济技术开发区增量配电网规划》环评的要求。	相符
	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。		本项目不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	相符
	变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。		本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	相符
	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。		本项目区域不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等功能的区域，避让集中居住区。	相符
	原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。		本项目线路不位于0类区域。	相符
	输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。		本项目线路不经过集中林区。	相符
2 设 计	总体要求	输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。	本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	相符
	电磁环	输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。	本项目设计阶段即选取适宜的杆塔等，以减少电磁环境影响。	相符

		境 保 护	架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。	本项目架空输电线路评价范围内无电磁环境敏感目标。	相符
		生 态 环 境 保 护	输变电建设项目建设过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。	已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。	相符
			输变电建设项目建设临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。	本项目在施工结束后应对临时占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。	相符
			进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。	本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	相符
4、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》符合性分析					
<p>(1) 加快建设国家“三基地一通道”</p> <p>落实国家能源发展战略，围绕国家“三基地一通道”定位，加快煤电油气风光储一体化示范，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应。本项目为甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏北沙—220kV 汇集站配套 220kV 送出线路工程项目，建成后线路输送容量为 70 万 kW，符合国家能源发展战略。</p>					
<p>(2) 推动绿色低碳发展</p> <p>开展超低能耗、近零能耗建筑试点，扩大地源热、太阳能、风能等可再生能源建筑应用范围。</p> <p>本项目属于光伏发电项目附属工程，属于绿色低碳能源，符合国家“十四五”规划。</p>					

## 二、建设内容

地理位置	<p>本项目线路起点为北沙一汇集站，由北向南走线，终点为二十八号路与二十三号路交叉处路南，具体路径为：线路从北沙一汇集站架构向东出线后会同北沙二送出线路同塔双回路架设，沿光伏场区边界从北向南走线，出光伏场区后向西南方向行进至规划的光伏厂后左转向东南，穿越沙漠地形后到达北沙窝规划光伏厂北侧，向东绕行光伏厂区后线路向正南，到达五家渠 750 千伏变电站东侧约 4km 处，在此处要连续钻越 750 千伏渠彩 II 线（待建）、750 甘渠 II 线（待建）、在建的阜康抽水蓄能电站～五家渠 220 千伏线路（简称阜康抽蓄 220 千伏线路）以及 750 千伏乌渠双回线路（已建），沿国能甘泉堡增量配电网合盛变 220kV 线路东侧向南走线，经六师 102 团后于唐朝街（规划十七号路）北侧，将同塔双回路的西侧线路（汇集北沙二光伏 60 万 kW 光伏）连接至合盛-五家渠 220kV 线路双回铁塔塔 JW9 沿东侧送至硅业变电站，本项目继续采用双回塔（西侧预留）过十七号路后进入米东区，再经规划的十八号路～二十二号路、过规划的铁路后在二十八号路与二十三号路交叉处路南 T 接至增配 30 万 kW 光伏送出线路，最终汇集 70 万 kW 光伏送入合盛变电站。路径全长 39.5km，其中有 36km 线路位于米东区，有 3.5km 位于第六师 102 团。线路起点坐标为：东经 87° 39' 36.113"，北纬 44° 37' 15.892"，终点坐标为：东经 87° 45' 0.901"，北纬 44° 18' 1.909"。</p> <p>项目地理位置图见附图 1。</p>
项目组成及规模	<p>1、主要建设内容</p> <p>国能新疆甘泉堡综合能源有限公司拟在乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区新建一座甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏项目。《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区源网荷储一体化 100 万千瓦光伏项目》已于 2022 年 6 月 23 日取得乌鲁木齐市生态环境局批复，批复文号为：乌环评审【2022】23 号。</p> <p>该光伏项目规划光伏总装机容量为 1GW，拟计划分为 3 期建设完成，</p>

其中一期 300MW（交流侧）、二期 400MW（交流侧）、三期 300MW（交流侧），并配套建设 2 座 220kV 升压汇集站，即北沙一 220kV 汇集站、北沙二 220kV 汇集站（北沙二汇集站位于北沙一汇集站北侧）。一期 300MW 及二期南侧 100MW 光伏配套建设 1 座北沙一 220kV 汇集站，以 1 回 220kV 架空线路接入合盛 220kV 变电站；二期北侧的 300MW 及三期 300MW 光伏配套建设 1 座北沙二 220kV 汇集站，以 1 回 220kV 架空线路接入硅业 220kV 变电站。

该工程 2 座 220kV 汇集站配套送出线路共 2 回，1 回由北沙二汇集站接入 220kV 硅业变电站，输送容量 60 万 kW；另 1 回由北沙一汇集站接入 220kV 合盛变电站，考虑增量配电网 30 万 kW 光伏项目送出，输送容量按 70 万 kW 设计。乌鲁木齐市生态环境局于 2023 年 5 月 10 日对《甘泉堡经开区增量配电网 220kV 合盛变电站及合盛变电站扩容建设项目环境影响报告表》进行受理，并于 2023 年 5 月 18 日拟作出的对该项目环境影响评价文件批复决定的公示，公示期为 2023 年 5 月 19 日-2023 年 5 月 25 日（5 个工作日）。

本项目主要为甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏北沙一 220kV 汇集站配套送出线路工程，建设规模为 39.5km 的 220kV 送出线路。项目核准文件见附件 2。

因核准文件中涉及的北沙一 220kV 汇集站工程已包含在《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区源网荷储一体化 100 万千瓦光伏项目环境影响报告表》中评价，本次项目不再重复评价，本次评价仅包含核准文件中的北沙一汇集站配套 220kV 送出线路工程，不含北沙一 220kV 汇集站。核准文件中线路总长为 44km，经初步设计路径比选及优化后，线路总长为 39.5km。

项目建设内容见下表 2-1。

表 2-1 本项目建设内容及规模

工程组成			建设内容及规模
主体	送出线路	路径长度	总长度 39.5km，其中同塔双回架设 32.5km，同塔双回单侧架设 7km

工程	导线型号	2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线，导线截面积为 673mm <sup>2</sup> ，外径 33.8mm
	杆塔	全线共用杆塔 106 基，杆塔型号主要为 220-HD21S 型
	输送容量	线路输送容量为 70 万 kW
	跨越线路情况	钻越 750kV 渠彩线路（待建），750kV 甘渠线路（待建），阜康抽蓄 220 千伏线路（在建），750 千伏乌渠线路（已建），塔基桩号 W001~W004，E001~E004
临时工程	施工道路	修建施工道路约 9.8km，其中施工简易道路平均宽度 4m，占地面积约 3.92hm <sup>2</sup>
	塔基施工场地	塔基施工场地共 106 座，每座面积约为 625m <sup>2</sup> ，占地面积约 6.63hm <sup>2</sup>
	牵张场	牵张场全线共设置 15 处，平均每处占地约 0.15hm <sup>2</sup> ，占地面积约 2.25hm <sup>2</sup>
	跨越施工场地	临时跨越施工场地共 4 处，平均每处占地约 0.036hm <sup>2</sup> ，占地面积约 0.15hm <sup>2</sup>
依托工程	项目运营期不设劳动定员，由北沙—220kV 汇集站员工负责巡检、故障维修和事故报告等工作	
	本项目施工项目部以及材料仓库依托《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区源网荷储一体化 100 万千瓦光伏项目》建设的临时施工项目部以及材料仓	
公用工程	施工期供水	施工期生产用水采用洒水车从线路周边乡村拉运，生活用水采购成品桶装水
	施工期排水	施工期设移动式环保厕所，粪污水由吸污车及时清运
	施工期供电	项目施工期用电由柴油发电机提供
环保工程	施工期废气	施工场地设置围挡，采取洒水降尘，对原料堆场和裸露地表采用加盖篷布等措施
	施工期废水	施工期设移动式环保厕所，粪污水由吸污车及时清运
	施工期噪声	施工现场设置围挡、隔声障碍
	施工期固废	施工多余土方全部用于塔基护坡，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。建筑垃圾包括废弃建材、废包装材料等，基本属于无害废物。建筑垃圾统一收集送往建筑垃圾填埋场处理。车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。施工期

		生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一处理
	生态恢复	在建设中尽量减少地表植被破坏，减少土方开挖和临时用地，积极做好生态环境保护工作。若出现野生动物妨碍施工、材料运输等现象，施工人员应采取驱赶措施，减少对当地野生动物生存环境的影响。施工结束后，应尽快采取生态恢复措施，因地制宜，恢复原始地貌

## 2、线路工程

### (1) 导线和地线

本项目 220kV 线路导线截面积为 673mm<sup>2</sup>。架空线路选择导线为 2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线，额定拉断力为 150.2T，外径 33.8mm。

本项目地线采用 2 根 48 芯 OPGW-150 光缆，全线采用架设双地线进行防雷保护，地线采用直接接地方式。

本项目导地线均采用防振锤进行防振。

### (2) 杆塔

220kV 送出线路全线设计基本风速：29m/s，户外空气温度 -40°C ≤ t ≤ 40°C，覆冰厚度 10mm，双回路。

本项目塔型见表 2-2。

表 2-2 本项目塔型一览表

序号	塔型	呼高 (m)	水平档距 (m)	垂直档距 (m)
1	220-HD21S-SZ1	21~30	350	450
		31~33	320	450
2	220-HD21S-SZ2	21~33	410	550
		34~37	370	550
3	220-HD21S-SZ3	24~39	500	650
		40~45	460	650
4	220-HD21S-SZK	42~54	410	550
5	220-HD21S-SJ1	18~30	450	600
6	220-HD21S-SJ2	18~30	450	600

7	220-HD21S-SJ3	18~30	450	600
8	220-HD21S-SJ4	18~30	450	600
9	220-HD21S-SDJ	18~30	450	600

### (3) 材料统计

本项目各线路材料统计情况见表 2-3。

表 2-3 本项目 220kV 送出线路材料表

序号	名称	型号及规格	单位	数量
铁塔				
1	双回路双侧挂线	/	基	93
2	双回路单侧挂线	/	基	13
导、地线				
1	导线	2×JL/G1A-630/45	km	39.5
2	地线	OPGW-150 光缆	km	86.9
金具				
1	160kN 双联导线悬垂串	/	串	452
2	210kN 导线耐张串	/	串	394
3	120kN 导线防风偏跳线串	/	串	208
4	导线防振锤	FRYJ-4/7C	套	3655
5	导线间隔棒	FJZ-250/34A	只	4518
6	跳线间隔棒	FJG-250/34	只	768
绝缘子				
1	120kN 防风偏复合绝缘子	FSP-220/0.8-3	支	385
2	160kN 复合绝缘子	FXBW-220/160	支	904
3	210kN 复合绝缘子	FXBW-220/210	支	788
4	地线瓷质绝缘子	XDP-70CN	片	4
接地装置				
1	接地钢材	/	Kg	20027.52
2	螺栓及螺母	/	Kg	143.96

#### (4) 主要交叉跨越情况

本项目主要交叉跨越情况见表 2-4。

表 2-4 本项目主要交叉跨越一览表

序号	交叉跨越物名称	次数
1	750kV 线路	钻越 3 次
2	220kV 线路	钻越 2 次
3	10kV 线路	跨越 5 次
4	低压电力线	跨越 10 次
5	通信线	跨越 2 次
6	等级公路	跨越 1 次
7	一般公路（水泥路）	跨越 9 次

### 3、劳动定员及工作制度

本项目为送出线路工程，建设内容不含汇集站，项目运营期不设劳动定员，由北沙—220kV 汇集站员工负责巡检、故障维修和事故报告等工作。

### 4、公用工程

#### (1) 给水

施工期用水主要为生产用水和生活用水，生产用水包括混凝土养护用水、降尘用水，生活用水为施工人员生活饮用水。施工期生产用水采用洒水车从线路周边乡村拉运，生活用水采购成品桶装水。

本项目施工期生产用水约为  $20\text{m}^3/\text{d}$ ，其中混凝土养护用水  $3\text{m}^3/\text{d}$ ，施工作业带洒水降尘用水  $17\text{m}^3/\text{d}$ ，施工期为 270 天，则整个施工期生产用水为  $5400\text{m}^3$ ；本项目施工人员 230 人，生活用水按  $0.10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{天})$  计算，施工期生活用水  $23\text{m}^3/\text{d}$ 。

#### (2) 排水

本项目施工期混凝土养护、降尘用水全部自然损耗，无废水产生；施工期生活污水产生量约  $18.4\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水由移动式环保厕所处理，最终由吸污车统一收集清运。

## 5、工程占地及土石方

### (1) 工程占地

①永久占地：项目输电线工程为架空线缆，线路路径全长约 39.50km，全线杆塔基数 106 座，项目永久占地为 106 座杆塔基础占地。杆塔基础平均每座占地面积约为 0.0122hm<sup>2</sup>，项目永久占地面积为 1.29hm<sup>2</sup>。②临时占地：项目临时占地主要为塔基施工场地、牵张场、施工道路、跨越施工场地，临时占地共 12.95hm<sup>2</sup>。按《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）二级类别分类，占地类型中裸土地 7.01hm<sup>2</sup>、沙地 4.67hm<sup>2</sup>、水浇地 1.14hm<sup>2</sup>、其他林地 1.42hm<sup>2</sup>。

本项目占地面面积汇总，见表 2-5。

表 2-5 本项目占地面面积汇总表 单位：hm<sup>2</sup>

序号	项目	占地性质		地形地貌
		永久占地	临时占地	
1	塔基区	1.29	/	缓倾平原区和沙漠区
2	塔基施工场地	/	6.63	
3	牵张场	/	2.25	
4	施工道路	/	3.92	
5	跨越施工场地	/	0.15	
合计		1.29	12.95	/

### (2) 土石方

本项目土石方开挖量主要来自杆塔基础预埋的开挖方。根据施工组织设计以及本项目水土保持方案报告书，工程开挖总量为 5.11 万 m<sup>3</sup>，杆塔基础回填方 5.11 万 m<sup>3</sup>，工程土石方挖填平衡，无余方，无借方。

总平面及现场布置	<p>1、送出路线</p> <p>线路从北沙一汇集站架构向东出线后会同北沙二送出线路同塔双回路架设，沿光伏场区边界向南走线，出光伏场区后向西南方向行进至规划的光伏厂后左转向东南，穿越沙漠地形后到达北沙窝规划光伏厂北侧，向东绕行</p>
----------	---

置	<p>光伏厂区后线路向正南，到达五家渠 750 千伏变电站东侧约 4km 处，在此处要连续钻越 750 千伏渠彩II线（待建）、750 甘渠II线（待建）、在建的阜康抽水蓄能电站～五家渠 220 千伏线路（简称阜康抽蓄 220 千伏线路）以及 750 千伏乌渠双回线路（已建），沿国能甘泉堡增量配电网合盛变 220kV 线路东侧向南走线，经六师 102 团后于唐朝街（规划十七号路）北侧，将同塔双回路的西侧线路（汇集北沙二光伏 60 万 kW 光伏）连接至合盛-五家渠 220kV 线路双回铁塔塔 JW9 沿东侧送至硅业变电站，本项目继续采用双回塔（西侧预留）过十七号路后进入米东区，再经规划的十八号路~二十二号路、过规划的铁路后在二十八号路与二十三号路交叉处路南 T 接至增配 3 万 kW 光伏送出线路，最终汇集 70 万 kW 光伏送入合盛变电站。北沙一汇集站至与增量配电网 30 万 kW 光伏送出线路 T 接点处（二十八号路与二十三号路交叉处路南），根据与 30 万千瓦光伏送出线路设计单位对接，T 接点的铁塔塔号为 N18（乌鲁木齐坐标坐标为 4907821.03, 560288.44）线路采用同塔双回路设计，总长度 39.5km，其中同塔双回架设 32.5km，同塔双回单侧架设 7km，线路输送容量为 70 万 kW，导线采用 2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线。本项目线路一览图，见附图四。</p> <p>北沙一线路自北向南走线，在 300MW 光伏送出线路的 N18 北侧规划道路旁边新建一基单侧挂线铁塔，上中下与 N18 小号侧耐张串出口 T 接。</p> <p>（1）线路特点</p> <p>本项目线路经过乌鲁木齐市米东区北沙窝沙漠区域，主要地形是沙漠丘陵，少量平地。根据光伏厂区规划布置，在本期光伏厂区范围内线路需沿光伏厂区东侧边界内沿走线，出光伏厂区后需要避让规划的光伏厂区，沿规划厂区边缘走线，在甘泉堡工业园区内，需要沿规划道路的绿化带走线。</p> <p>该段线路位于沙漠边缘及沙漠腹地，长度约 39.5km，地势起伏稍大，植被发育，大部分为荒地，有梭梭、红柳树等植被，南侧约 7 km 为耕地及林地，无环境敏感点。</p> <p>（2）路径选择原则</p> <p>①根据电力系统规划要求，综合考虑线路长度、地形地貌、地质、水文</p>
---	---

气象、冰区、交通、林木、矿产、障碍设施、交叉跨越、施工、运行及地方政府意见等因素，进行多方案比较，使路径走向安全可靠，经济合理。

②原则上减少线路工程建设对村庄发展的影响。

③尽可能靠近现有国道、省道、县道及乡村公路，改善交通条件，方便施工和运行。

④在路径选择中，充分体现以人为本的保护环境意识，尽量避免大面积拆迁民房或与居民房距离过近。

⑤减少交叉跨越已建送电线路，特别是高电压等级的送电线路，以降低施工过程中的停电损失，提高运行的安全可靠性。

⑥综合协调本线路与沿线已建、拟建的矛盾。

⑦充分征求地方政府及有关部门对路径方案的意见和建议。

### (3) 行政区长度

本工程主要经过地区为乌鲁木齐市米东区东道海子沙漠、兵团第六师一零二团。其中北沙一汇集站 220 千伏送出工程经过行政区占比如下：

表 2-5 建设项目所属生态功能区主要特征

行政区	米东区	第六师一零二团	合计
经过长度 (km)	36	3.5	39.5
占比 (%)	91.1	8.9	100

### (4) 地形划分

北沙一汇集站 220kV 送出工程主要地形比例为沙漠丘陵和平地。

表 2-6 建设项目所属生态功能区主要特征

地形	平地	沙漠丘陵	合计
经过长度 (km)	8	31.5	39.5
占比 (%)	20.2	79.8	100

通过遥感解译及现场踏勘调查，将沿线地段划分为缓倾平原区和沙漠区 2 个地貌单元。

通过室内遥感解译，对线路路径范围内的矿产资源分布、不良地质作用和重大人工地物设施进行了必要的避让。

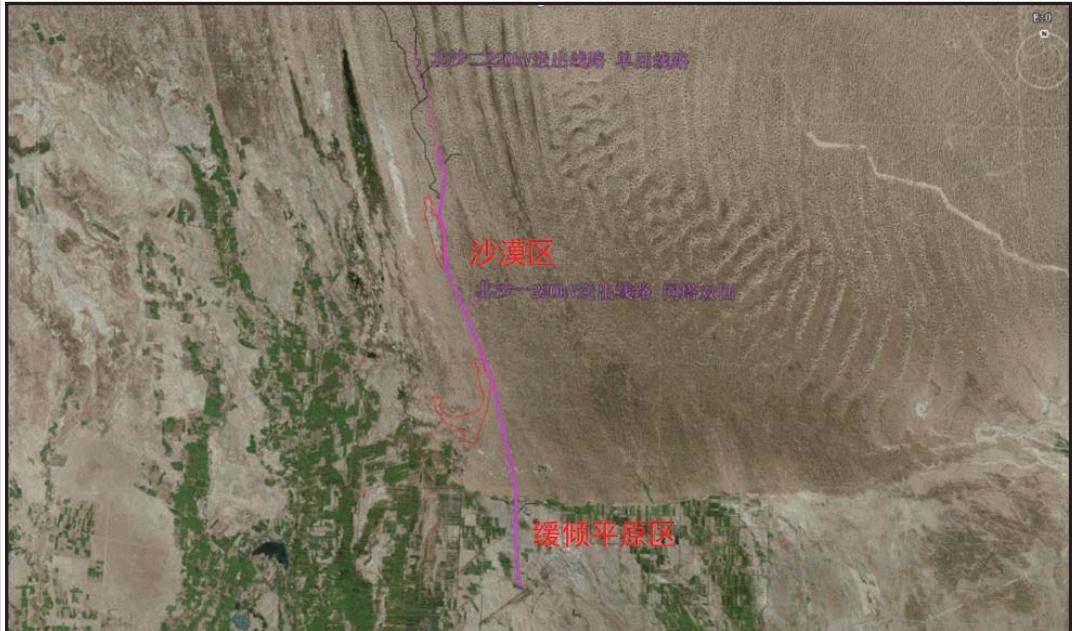


图 2-1 本项目线路沿线遥感解译示意图

## 2、施工现场布置

### (1) 施工营地

本项目施工项目部以及材料仓库依托《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区源网荷储一体化 100 万千瓦光伏项目》建设的临时施工项目部以及材料仓，不计入本项目占地。

### (2) 塔基区

本项目送出线路铁塔单基平均占地面积约  $122m^2$ ，线路全线共计杆塔 106 基，占地面积约  $1.29hm^2$ 。

### (3) 塔基施工场地

主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，塔基施工场地面积约为  $625m^2$  即可满足施工需求。本项目共计杆塔 106 基，占地面积约  $6.63hm^2$ 。

### (4) 牵张场

根据线路实际情况设置牵张场地，全线共设置 15 处，平均每处占地约  $0.15hm^2$ ，占地面积约  $2.25hm^2$ 。

### (5) 施工道路

根据线路实际情况设置，项目沿线除可依托已有公路、原有施工便道及简易道路施工外，还需修建施工道路约  $9.8km$ ，其中施工简易道路平均宽度

	<p>4m，占地面积约 <math>3.92\text{hm}^2</math>。</p> <p>(6) 跨越施工场地</p> <p>根据线路实际情况设置临时施工场地 4 处，平均每处占地约 <math>0.036\text{hm}^2</math>，占地面积约 <math>0.15\text{hm}^2</math>。</p>
施工方案	<p>1、施工工艺及方法</p> <p>架空输电线路施工主要为：</p> <p>①基坑开挖：基坑开挖前，先采用 GPS 卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。</p> <p>②塔基建设：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。</p> <p>③铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。</p> <p>④输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。</p> <p>⑤投入使用。</p> <p>主要施工工艺见图 2-2。</p> <pre> graph LR     A[基坑开挖] --&gt; B[塔基建设]     B --&gt; C[铁塔安装]     C --&gt; D[输电线及地线架设]     D --&gt; E[竣工验收]      A -. "废气、噪声" .-&gt; A     B -. "废水、噪声" .-&gt; B     C -. "噪声" .-&gt; C     D -. "噪声" .-&gt; D   </pre> <p>图 2-2 架空线路工程主要施工工艺时序及产污节点图</p> <p>2、建设周期</p> <p>本项目施工工期约 270 天，预计于 2023 年 6 月中旬开工，2024 年 3 月完工。高峰期施工人数约 230 人。</p>
其他	无

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	<p>1、生态环境现状</p> <p>1.1 主体功能区规划情况</p> <p>(1) 新疆维吾尔自治区主体功能区规划相符性</p> <p>根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。</p> <p>建设项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐甘泉堡工业园区、米东区，建设项目属于国家层面重点开发区域。重点开发区域功能定位为：支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。重点开发区域开发原则：统筹规划有限的绿洲空间；健全城市规模结构；加强基础设施建设，统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络；加快建立现代产业体系；保护生态环境；高效利用水资源，保护水环境，提高水质量；把握开发时序。</p> <p>项目与新疆维吾尔自治区主体功能区规划相符性分析：</p> <p>建设项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域不在生态红线区内，符合重点开发区域开发原则“加强基础设施建设，统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施”的开发原则，建设项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的主体功能规划。</p> <p>(2) 新疆生产建设兵团主体功能区规划相符性</p> <p>根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，兵团国土空间划分与自治区功能分区基本一致，按照开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城镇化地区、农产品主产区和重点生态功能</p>
--------	--

区三类；按层级，分为国家和兵团两个层面。

本项目部分线路位于第六师 102 团，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，属于国家重点开发区域。对照《新疆生产建设兵团主体功能区规划》的划分，第六师 102 团位于五家渠市，属于国家级天山北坡垦区，其主要功能定位为：兵团对外开放的重要窗口和进出口商品加工集散地，兵团和天山北坡地区优势产业集聚区、能源利用和优势矿产资源转换加工基地、优质农产品深加工基地，带动兵团跨越式发展的主导力量和促进天山北坡地区率先发展的中坚力量。

项目与新疆生产建设兵团主体功能区规划相符性分析：

建设项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域不涉及生态保护红线，符合项目所在兵团重点开发区域功能定位“兵团和天山北坡地区优势产业集聚区、能源利用和优势矿产资源转换加工基地”的开发原则，因此，本项目建设符合《新疆生产建设兵团主体功能区规划》对于工程所在区域的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。

## 1.2 生态功能区规划情况

根据《新疆生态功能区划》，建设项目所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业区(II)——准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区(II5)——乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区(27)。

该功能区主要的特征，见表 3-1。

表 3-1 建设项目所属生态功能区主要特征

功能区	乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区
主要环境问题	大气污染严重，灌区边缘荒漠植被破坏严重，风沙危害加剧；土地用养失调，地力下降，盐碱危害较重；草场超载过牧，退化严重
主要保护措施	节水与新开水源、荒山绿化、调整能源结构、治理污染及降低工业排污量、完善防护林体系、搬迁大气污染严重企业
适宜发展方向	加强城市生态建设，发展成中国西部文化、商贸、旅游国际化大都市，发展城郊农业及养殖业

根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，本项目所在区域位于第六

师 102 团，属于II兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区-II3 六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区-11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区。该功能区主要的特征，见表 3-2。

**表 3-2 建设项目所属兵团生态功能区主要特征**

功能区	11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区
主要生态服务功能	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题	地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁
主要保护目标	保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被
主要保护措施	节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
适宜发展方向	发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇(市)化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设

### 1.3 生态环境现状

**土地利用及建设项目周边生态环境现状：**本项目输电线路沿线地貌类型由缓倾平原区和沙漠区等地貌组成。输电线路评价范围内土地利用类型为林地（其他林地）、耕地（水浇地）和其他土地（沙地、裸土地）等，其他土地（沙地、裸土地）占总评价区的 82%，其次为林地占总评价区的 10%，耕地占总评价区的 8%。

**植被类型：**根据现场调查，项目区自然植被主要为梭梭、沙生柽柳等耐旱植被。总体来讲，植被较稀疏。评价区主要植被名录见表 3-3。

**表 3-3 评价区主要植物名录**

科	种名	拉丁名
藜科	梭梭	<i>Haloxylon ammodendron</i>
柽柳科	沙生柽柳	<i>Tamarix taklamakanensis M. T. Liu</i>

**动物：**所在区域无大型野生动物踪迹，野生动物以常有物种为主，主要是老鼠、蜥蜴、麻雀等，所在区域评价范围内未发现国家及自治区级野

生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。

## 2、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点的监测数据。

根据中国环境影响评价网中环境空气质量模型技术支持服务系统所提供的国控点数据可知，距离本项目最近的为乌鲁木齐市国控点，故引用乌鲁木齐市国控点2021年的环境质量数据和结论能够反映本项目区环境空气质量现状，较为可行。

乌鲁木齐市国控点2021年环境质量数据见下表。

表 3-4 环境空气常规因子现状监测及评价结果单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

序号	项目	平均时间	标准值	监测值	占标率	超标倍数	达标情况
1	PM <sub>2.5</sub>	年平均	35	39	111%	1.11	不达标
2	PM <sub>10</sub>	年平均	70	65	93%	-	达标
3	SO <sub>2</sub>	年平均	60	7	12%	-	达标
4	NO <sub>2</sub>	年平均	40	38	95%	-	达标
5	O <sub>3</sub>	95百分位24小时平均	160	134	84%	-	达标
6	CO	90百分位8小时平均	4000	1800	45%	-	达标

由上表可知，2021年乌鲁木齐市环境空气质量数据中SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>年平均，CO的95百分位24小时平均、O<sub>3</sub>的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，由于受当地沙

尘天气影响导致的PM<sub>2.5</sub>年平均浓度超标，表明项目区环境空气为非达标区。

### 3、地表水环境质量现状

本项目评价范围内无大型地表水体。根据乌鲁木齐市人民政府发布的“乌鲁木齐市集中式饮用水水源地水质状况报告（2022年12月）”，乌鲁木齐市2处地表水源水质均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II类标准限值，水质状况为优。

### 4、声环境质量现状

根据拟建项目区域分布状况，项目委托新疆坤诚检测技术有限公司对项目区所在地声环境质量进行检测，检测时间为2023年4月24日，检测仪器为“多功能声级计 AWA6228”。

监测方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法。

监测点位详见附图监测点位图。

#### （1）评价标准

本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准，标准见表3-5。

表3-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2类	60	50

#### （2）监测数据及评价结果

项目区噪声监测结果见表3-6。

表3-6 声环境现状监测结果 单位：dB（A）

序号	监测点位	昼间	夜间
1	送出线路起点 J1(N44°37'15.892", E87°39'36.113")	51.1	47.5
2	送出线路拐点 J2 (N44°32'4.695", E87°40'19.028")	48.4	46.6
3	送出线路拐点 J3 (N44°26'57.307", E87°43'6.680")	48.8	46.3
4	送出线路拐点 J4(N44°22'15.421", E87°44'31.710")	48.0	45.4
5	送出线路终点 J5 (N44°18'1.909", E87°45'0.901")	50.0	45.8

	<p>根据现状监测，工程所在区域沿线噪声昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应2类区标准，区域声环境质量较好。</p> <h3>5、电磁环境质量现状</h3> <p>根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ 24-2020)的要求，本次评价委托新疆坤诚检测技术有限公司在线路沿线布置5个现状监测点，监测时间为2023年4月24日，根据监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。</p>
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	<p>根据现场踏勘和调查，本项目为新建输变电工程，为《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区源网荷储一体化100万千瓦光伏项目》的配套工程，该项目已于2022年6月23日取得乌鲁木齐市生态环境局批复，该项目分三期建设，其中一期300MW、二期400MW、三期300MW，并配套建设两座220kV汇集站（北沙一汇集站和北沙二汇集站），目前正在建设中，且本项目未开工建设，故不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。</p>
生态环境保护目标	<p>(1) 生态环境保护目标</p> <p>根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，输电线路生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。根据现场调查，本项目生态环境评价范围内永久及临时占地范围不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)中定义的生态敏感区。</p> <p>(2) 电磁环境保护目标</p>

根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，220kV 交流输变电线路的工频电场和工频磁场的评价范围为边导线地面投影外两侧各 40m，地下电缆线路电磁环境影响评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。

根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)中相关要求，电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场调查，本项目电磁环境影响评价范围内不涉及上述电磁环境保护目标。

### (3) 声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，220kV 交流输变电线路的声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 40m。根据《环境影响评价技术导则声环境(HJ2.4-2021)》中相关要求，声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。根据现场调查，本项目声环境影响评价范围内不涉及上述声环境保护目标。

本项目线路边导线两侧 500m 范围内零星分布有《新疆维吾尔自治区重点野生植物名录》中自治区级I级保护野生植物梭梭及沙生柽柳，植被覆盖度小于 5%。

表 3-7 重要野生植物调查结果统计表

物种名称(中文名/拉丁文)	保护级别	濒危等级	特有 种(是/ 否)	极小种群 野生植物 (是/否)	分布 区域	资料 来源	工程占用情 况(是/否)
梭梭/Haloxylon ammodendron	自治区级 I 级	/	否	否	线路 沿线	现场 调查/ 新疆 植被 及利 用	否(线路塔基 占地较小，沿 线植被分布 稀少且分散， 可进行避让)
沙生柽柳 /Tamarix taklamakanensis M. T. Liu	自治区级 I 级	/	否	否	线路 沿线		

	<p>注 1：保护级别根据国家及地方正式发布的重点保护野生植物名录确定。</p> <p>注 2：濒危等级、特有物种根据《中国生物多样性红色名录》确定。</p> <p>注 3：资料来源包括环评现场调查、文献记录、历史调查资料及科考报告。</p> <p>注 4：涉及占用的应说明具体工程内容和占用情况（如株数等），不直接占用的应说明与工程的位置关系。</p>																																							
评价标准	<h3>1、环境质量标准</h3> <p>(1) 项目区基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，标准限值见表 3-8。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-8 环境空气质量标准</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">执行标准及级别</th> <th rowspan="2">项 目</th> <th colspan="3">限值</th> </tr> <tr> <th>年平均</th> <th>24 小时平均</th> <th>1 小时平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准</td> <td>SO<sub>2</sub></td> <td>70μg/m<sup>3</sup></td> <td>150μg/m<sup>3</sup></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>2</sub></td> <td>35μg/m<sup>3</sup></td> <td>80μg/m<sup>3</sup></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PM<sub>10</sub></td> <td>60μg/m<sup>3</sup></td> <td>150μg/m<sup>3</sup></td> <td>500μg/m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>PM<sub>2.5</sub></td> <td>40μg/m<sup>3</sup></td> <td>75μg/m<sup>3</sup></td> <td>200μg/m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>-</td> <td>4mg/m<sup>3</sup></td> <td>10mg/m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>臭氧</td> <td>-</td> <td>(8 小时平均) 160μg/m<sup>3</sup></td> <td>200μg/m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准，具体标准限值见表 3-9。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位: dB (A)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>类别</th> <th>昼间</th> <th>夜间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2类</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)工频 50Hz 下 4kV/m 作为工频电场强度、100μT 作为工频磁感应强度的公众曝露控制限值。</p> <p>架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。</p> <h3>2、污染物排放标准</h3>	执行标准及级别	项 目	限值			年平均	24 小时平均	1 小时平均	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准	SO <sub>2</sub>	70μg/m <sup>3</sup>	150μg/m <sup>3</sup>	-	NO <sub>2</sub>	35μg/m <sup>3</sup>	80μg/m <sup>3</sup>	-	PM <sub>10</sub>	60μg/m <sup>3</sup>	150μg/m <sup>3</sup>	500μg/m <sup>3</sup>	PM <sub>2.5</sub>	40μg/m <sup>3</sup>	75μg/m <sup>3</sup>	200μg/m <sup>3</sup>	CO	-	4mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	臭氧	-	(8 小时平均) 160μg/m <sup>3</sup>	200μg/m <sup>3</sup>	类别	昼间	夜间	2类	60	50
	执行标准及级别			项 目	限值																																			
年平均		24 小时平均	1 小时平均																																					
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准	SO <sub>2</sub>	70μg/m <sup>3</sup>	150μg/m <sup>3</sup>	-																																				
	NO <sub>2</sub>	35μg/m <sup>3</sup>	80μg/m <sup>3</sup>	-																																				
	PM <sub>10</sub>	60μg/m <sup>3</sup>	150μg/m <sup>3</sup>	500μg/m <sup>3</sup>																																				
	PM <sub>2.5</sub>	40μg/m <sup>3</sup>	75μg/m <sup>3</sup>	200μg/m <sup>3</sup>																																				
	CO	-	4mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>																																				
	臭氧	-	(8 小时平均) 160μg/m <sup>3</sup>	200μg/m <sup>3</sup>																																				
类别	昼间	夜间																																						
2类	60	50																																						

污染物排放标准见下表。

表 3-10 污染物排放标准

环境要素	执行标准及级别	项目	标准限值
噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)	施工期噪声	昼间≤70 dB (A) 夜间≤55 dB (A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类	厂界噪声	昼间≤60 dB (A) 夜间≤50 dB (A)
废气	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	施工期无组织颗粒物废气	1.0mg/m <sup>3</sup>
电磁	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) (对于公众)	电场强度	4000V/m
		磁感应强度	100μT
固废	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)		

其他 结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目无污染物排放总量指标。

## 四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	<p>1、施工期生态环境影响分析</p> <p>根据工程建设和运行特点，结合各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在：</p> <p>塔基永久占地占用的土地资源将改变原有的地貌及生态功能；杆塔地基、电缆管沟开挖使土壤翻动而影响土壤的结构，破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧；对野生生物产生一定负面影响，对具有较强迁徙能力的动物影响较小。</p> <p>1.1 对土地利用的影响分析</p> <p>本项目为输电线路项目，项目建设永久和临时占用一定面积的土地，使得评价范围内的土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构也会产生一定的影响。</p> <p>(1) 永久占地</p> <p>本项目输电线路拟建杆塔 106 基，塔基永久占地面积约 <math>1.29\text{hm}^2</math>，占地主要为沙地及裸土地。永久占地将破坏地表植被，使原地表土壤生态系统发生不可逆转变。本项目输电线路沿线区域主要为裸地及沙地，地表植被极为稀疏，而且输电线路数塔基占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占地面积相对较小，对当地土地利用结构影响也相对较小，因此对线路沿线的生态环境影响在可接受范围内。</p> <p>(2) 临时占地</p> <p>本项目临时占地主要为塔基施工场地、牵张场、施工便道以及跨越施工场地。工程临时占地也会改变土地利用格局，但施工结束后，各类临时占地可逐步恢复原貌，通过采取措施恢复植被，对生态环境和当地土壤肥力等的综合影响较小，不会影响土地利用结构与功能变化。</p> <p>1.2 对植被的影响分析</p> <p>输电线路塔基施工为点状小面积占地，塔基占地仅限于四个支撑脚，每处塔基占地较小，数量有限，总体占地面积较小。临时占地会在占地范</p>
-------------	---

围内造成少量植被损失，但随着施工活动结束，可得到自然恢复。本项目输电线路共立杆塔 106 基，塔基永久占地面积约 1.29hm<sup>2</sup>，施工临时占地约 12.95hm<sup>2</sup>，项目土壤类型主要为灰棕漠土，植被稀少，覆盖度约 5%，其中包括自治区级I级保护野生植物梭梭、沙生柽柳。随着工程的开工，施工机械、施工人员陆续进场，若不采取保护措施，将会对沿线植被产生一定影响，故要求施工活动均应严格按照文明施工规范进行，施工车辆严格按照规划的道路进行运输，不可随意拓宽道路；严禁施工车辆随意下路，避免碾压植被，施工人员不得砍伐破坏附近植被。

本项目输电线路建设会造成植被数量减少，由于线路塔基间距较远，线路为点状占地，总体占地面积较小，不会影响到植被群落整体结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响及其有限，植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地的生态环境现状产生明显影响。

### 1.3 对动物的影响分析

本项目施工对野生动物影响主要表现在两个方面：一方面项目基础开挖、立塔架线和施工人员施工等人为干扰因素，如果处理不当，可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；另一方面，施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。

由于本项目施工时间短、施工点分散且施工人员少等原因，施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，只要在施工过程中加强管理、杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。本项目建成后，塔基占地很小、不连续，且铁塔架空送电线路下方仍有较大空间，动物仍可以正常活动和栖息、繁殖、穿越，不会对其造成任何阻隔作用。

### 1.4 水土流失的影响

随着施工场地开挖、填方、平整等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有地面。如果施工过程中土石方随意堆放，无防治措施等，遇有暴雨冲刷等易产生雨水冲蚀流失。因此，施工期应加强施工管理，严格按照水土保持方案要求施工，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防范措施，在一定程度上可以避免发生水土流失。随着施工期结束，沿线施工场地逐个清除建筑垃圾，平整土地，以及恢复植被，有利于消除水土流失的不利影响。采取以上措施后施工过程对周围环境影响不大。

## 2、施工期对水环境的影响

施工期产生的废水包括施工生产废水和施工人员的生活污水。

### (1) 施工废水

本项目施工期混凝土养护、降尘用水全部自然损耗，施工期无废水产生。

### (2) 生活污水

本项目施工人员 230 人，生活用水按  $0.10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{天})$  计算，施工期生活用水  $23\text{m}^3/\text{d}$ 。污水量按用水量的 80%计算，则施工期生活污水排放  $18.4\text{m}^3/\text{d}$ ，施生活污水主要污染物为 COD、 $\text{BOD}_5$ 、氨氮、SS 等。

施工期人员生活依托北沙一汇集站各施工营地，各施工营地均配有移动式环保厕所，施工期生活污水由施工营地配置的移动式环保厕所处理，最终由吸污车统一收集清运。本项目仅为 220kV 送出线路工程，为甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏北沙一汇集站配套工程，且施工人员均来自甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏北沙一汇集站工程人员，施工营地依托具备可行性。

本项目施工强度小，施工时间短，在采取各项防治措施、同时施工期间在落实严格控制施工范围、禁止占用水源保护区范围等管理措施后，本项目施工期对区域地下水环境无明显影响。

## 3、施工期对大气环境的影响

本项目施工期大气污染源主要为（1）表土清理、土石方开挖和车辆运输等产生的粉尘与扬尘，其主要污染物为 TSP；（2）燃油施工机械以及运输车辆的尾气排放，其主要污染物为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、CO 等。

### 3.1 施工扬尘影响分析

施工扬尘主要来自塔基区、牵张场施工范围内表土清理、平整、土石方开挖、车辆运输等过程。

施工扬尘多属于无组织排放、扩散浓度受其它影响因素较多，在时间和空间上均较零散。施工扬尘的影响范围与施工现场面积、施工管理水平、施工机械化程度和施工活动频率以及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，因影响条件不同而差异较大。

由于输电线路工程开挖量较小，作业点较为分散，施工时间较短，影响区域相对较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且随着施工期的结束很快能够得到恢复。

### 3.2 机械尾气排放影响分析

本项目耗油量少，污染物排放量少。而且，耗油中相当一部分燃油消耗于汽车运输上，主要是在公路上行驶，因此，燃油污染物排放中相当一部分是分散于运输道路上，并不集中在施工现场。

本项目施工期各种机械尾气排放量相对较小，且由于工程分散，不会对周围环境构成 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 和 CO 的主要污染源，对周围环境空气质量影响不大。

## 4、施工期对声环境的影响

本项目建设过程中，施工期噪声源主要为车辆运输、基础开挖、线路施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车运输，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，文明驾驶，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在塔基基础施工过程使用低噪声机械设备，加强机械设备维护保养，可有

效减小基础施工声环境影响。在架线施工过程中，各牵张场内的张力机、牵引机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于 70dB(A)。本项目线路沿线无声环境目标，且各段施工时间相对较短，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。

## 5、施工期固体废物对环境的影响

施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾、基础开挖时产生的土方、废包装材料和生活垃圾。

### (1) 施工弃方及建筑垃圾

本项目输电线路拟建杆塔 106 基，塔基施工多余土方较少，可全部用于塔基护坡，无弃方产生。

建筑垃圾包括建筑材料包装、施工废弃材料等，基本属于无害废物。建筑垃圾统一收集送往建筑垃圾填埋场处理。车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。

### (2) 施工期生活垃圾

工程施工高峰期人数按 230 人/d，以每人每天产生垃圾 0.5kg 定额计算，施工期生活垃圾产生量约为 115kg/d，这些垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。

运营期生态 环境影响分析	1、运营期大气环境影响分析																										
	本项目为输电线路工程，运营期无废气产生，对大气环境无影响。																										
	2、运营期水环境影响分析																										
	本项目为输电线路工程，运营期无废水产生，对水环境无影响。																										
	3、运营期声环境影响分析																										
	3.1 类比可行性																										
	本项目为输电线路工程，本次评价架空线路采用已运行的 220kV 钛镁线与银钛II线(同塔双回路架设)进行类比监测，类比线路与本项目拟建线路主要技术参数对照，见表 4-1。																										
	<b>表 4-1 主要技术指标对照表</b>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>主要指标</th> <th>220kV 钛镁线、银钛 II 线(同塔双回)</th> <th>本项目新建线路</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>电压等级</td> <td>220kV</td> <td>220kV</td> </tr> <tr> <td>架设及排列方式</td> <td>架空/上中下排列</td> <td>架空/上中下排列</td> </tr> <tr> <td>塔型</td> <td>2E5 双回路塔</td> <td>HD21S 系列双回路塔</td> </tr> <tr> <td>导线型号</td> <td>2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线</td> <td>2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线</td> </tr> <tr> <td>导线直径</td> <td>26.8mm</td> <td>33.8mm</td> </tr> <tr> <td>导线分裂方式</td> <td>双分裂</td> <td>双分裂</td> </tr> <tr> <td>分裂间距</td> <td>400mm</td> <td>500mm</td> </tr> <tr> <td>运行工况</td> <td>监测期间线路运行正常，钛镁线运行电压 234.46kV，运行电流为 100.1A；银钛 II 线运行电压 235.71kV，运行电流为 100.8A</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>	主要指标	220kV 钛镁线、银钛 II 线(同塔双回)	本项目新建线路	电压等级	220kV	220kV	架设及排列方式	架空/上中下排列	架空/上中下排列	塔型	2E5 双回路塔	HD21S 系列双回路塔	导线型号	2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线	2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线	导线直径	26.8mm	33.8mm	导线分裂方式	双分裂	双分裂	分裂间距	400mm	500mm	运行工况	监测期间线路运行正常，钛镁线运行电压 234.46kV，运行电流为 100.1A；银钛 II 线运行电压 235.71kV，运行电流为 100.8A
主要指标	220kV 钛镁线、银钛 II 线(同塔双回)	本项目新建线路																									
电压等级	220kV	220kV																									
架设及排列方式	架空/上中下排列	架空/上中下排列																									
塔型	2E5 双回路塔	HD21S 系列双回路塔																									
导线型号	2×JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线	2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线																									
导线直径	26.8mm	33.8mm																									
导线分裂方式	双分裂	双分裂																									
分裂间距	400mm	500mm																									
运行工况	监测期间线路运行正常，钛镁线运行电压 234.46kV，运行电流为 100.1A；银钛 II 线运行电压 235.71kV，运行电流为 100.8A	/																									

由表 4-1 对比分析，选取的类比线路电压等级、导线分裂方式等与建设项目线路一致，类比线路导线直径、分裂间距小于本项目，线路噪声主要是由于高压起晕在导体周围带电空气分子在导线附近流动引起的，主要与距离和电压高低关联较大，导线直径及分裂间距影响较小。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将 220kV 钛镁线与银钛II线(同塔双回路架设)220kV 输电线路作为线路类比对象是可行的。

### 3.2 类比监测内容

	<p>(1) 监测因子 等效声级, <math>L_{eq}</math></p> <p>(2) 监测方法、监测布点 监测方法: 《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点: 以 220kV 钛镁线、银钛II线 4#~5#杆塔导线弧垂最大处线路中心的地面投影为监测原点, 沿垂直于线路方向监测。</p> <p>(3) 监测单位及监测时间 监测单位: 新疆鼎耀工程咨询有限公司检测中心 监测时间: 2019 年 7 月 5 日</p> <p>(4) 监测仪器、监测条件 监测仪器: AWA5688 型声级计。 监测条件: 天气晴, 温度 37~39°C, 湿度 10~16%, 风速 1.0m/s~2.2m/s, 线路正常运行。</p> <p>(5) 监测结果 类比工程 220kV 输电线路噪声测试结果, 见表 4-2。</p>
--	---

表 4-2 220kV 钛镁线、银钛 II 线噪声监测结果

序号	监测点	等效声级 dB(A)	
		昼间	夜间
1	钛镁线 220kV 线路边导线投影点 0m 处(左侧)	54	39
2	银钛 II 回 220kV 线路中心线投影点 0m 处	53	39
3	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 0m 处(右侧)	54	38
4	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 1m 处	54	38
5	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 2m 处	54	38
6	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 3m 处	53	37
7	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 4m 处	53	36
8	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 5m 处	53	37
9	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 10m 处	50	36
10	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 15m 处	50	41
11	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 20m 处	48	39
12	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 25m 处	47	40
13	银钛 II 回 220kV 线路边导线投影点 30m 处	48	40

14	银钛Ⅱ回 220kV 线路边导线投影点 35m 处	46	43
15	银钛Ⅱ回 220kV 线路边导线投影点 40m 处	46	42
16	银钛Ⅱ回 220kV 线路边导线投影点 45m 处	47	39
17	银钛Ⅱ回 220kV 线路边导线投影点 50m 处	46	40

由上表分析可知，220kV 钛镁线、银钛Ⅱ线边导线地面投影 50m 范围内环境噪声昼间监测值为 46~54dB(A)，夜间噪声监测值为 36~43dB(A)，总体线路噪声实际贡献值很小，监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的 2 类区标准要求。由类比分析可知，本项目建成投运后，输电线路边导线地面投影两侧 40m 评价范围内声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类区标准[昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)]要求，线路主要沿戈壁荒滩、低山丘陵走线，沿线无声环境保护目标，沿线噪声源主要为往来车辆产生的交通噪声，线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响。

#### 4、运营期固体废物对环境影响

本项目线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等）和人员生活垃圾，均为一般固废，无危废产生。检修完毕后，人员生活垃圾集中收集后随检修人员带回至就近垃圾收集站处理；导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置（均为一般固体废物，非危险废物，集中外售），对周围环境无明显影响。

#### 5、电磁环境影响分析

建设项目建成运行后对评价范围内的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录电磁环境影响专题评价”。

#### 6、生态环境影响分析

本项目的建设投运对原生态景观具有一定的影响，主要表现为杆塔及

输电线路的架设。由于输电线路杆塔占地面积极小，对原生景观影响较小。且杆塔占地属于点状分布，不会对生态系统造成阻隔影响，不会对生态系统结构和功能造成明显影响。

本项目永久占地主要为其他土地（裸土地、沙地），投产后将对地面植被造成一定的影响，通过加大对地面植被等生态破坏的恢复力度，及时平整施工场地，从而改善该区域的整体景观及生态环境质量。因此本项目的建设不会对周围的植被产生破坏性影响，可以被外环境所接受。

本项目运行期对动物的主要影响因素主要为工程永久占地导致的生境丧失和输电线路运行期巡检人员活动影响。输电线路工程为线状工程，同时线路两塔之间距离较远，单塔占地面积小，占地分散，对动物的迁移的阻隔效应很小，不会成为动物种群的隔离和基因交流的主要限制性因素，不会造成物种遗传多样性的降低。由于本项目为空中架线，架线高度一般在 100m 以下，根据鸟类飞行和迁徙的一般规律，鸟类是主要沿山脊飞行，一般飞行高度在 150m-600m 左右，高于输电线路的高度，同时鸟类拥有适应空中观察的敏锐视力，它们可以根据飞行前方的障碍物而调节飞行的高度，发生碰撞高压线的几率不大，鲜见有鸟类在起飞和降落时被高压线撞伤和撞死的报道。根据上述分析及对沿线已运行的其他同类工程的调查情况来看，输电线路运行期对野生动物影响很小。

选址选线环境合理性分析	<p>根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ 24-2020), 应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的规定进行选址选线环境合理性分析。</p> <p>根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)中选址选线等相关技术要求, 对比分析相关符合性(详见前文表 1-7), 建设项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)中选址选线、设计等相关技术要求; 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区, 输电线路不涉及生态保护红线, 建设项目的建设从环境影响程度方面可接受, 选线不存在环境制约因素, 满足选线等相关技术要求, 故建设项目的选线合理。</p>
-------------	--

## 五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	<p>1、施工期生态环境保护措施</p> <p>1.1 人员行为规范</p> <p>(1) 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。</p> <p>(2) 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。</p> <p>(3) 生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。</p> <p>(4) 注意保护植被，禁止随意踩踏植被，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。</p> <p>1.2 避让措施</p> <p>①严格遵守当地发展规划要求，输电线路路径的确定按照相关部门的要求执行。</p> <p>②充分征求地方政府及有关部门对路径方案的意见和建议，优化设计，尽可能减少工程的环境影响。并取得地方政府及有关部门对路径方案的同意后，方可进行施工。</p> <p>③对位于植被区域的杆塔，在基础形式设计中，尽量考虑少破坏植被，对塔基的开挖要有序、小范围，避免大面积的破坏，对于无法避免而造成破坏的植被要进行恢复。施工道路进行合理的选择，尽量利用现有道路，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。</p> <p>④优化临时占地区的选址，本项目临时占地区主要有牵张场、跨越施工场地等，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地采取“永临结合”的方式。尽量减小本项目对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏</p> <p>1.3 植物保护措施</p>
-------------	---

(1) 后期设计施工应根据沿线实际情况，合理布置铁塔位置，将塔基布置在空地区域，避免植被砍伐，尽量避开受保护植物(膜果麻黄)所在区域，若确实需占用受保护植物(梭梭、沙生柽柳)所在区域，应先进行就近移栽，尽量减少对沿线植被不利影响。

(2) 合理规划、设计施工便道及场地，材料运输过程中严格按照既有道路行车，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

(3) 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

(4) 塔基开挖时要将表层熟土分离，堆放在临时堆土场的周围内，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、下铺上盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。

(5) 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

(6) 严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治，宜林宜草地段采取土地整治种草恢复植被。

(7) 为保护和充分利用表土资源，本项目对项目建设区采取表土剥离措施。施工结束后，根据项目所在区域的土地利用现状分析，并综合考虑地形、土壤、植被、水文等因素，对项目建设区进行整地。首先清理和恢复施工场地，然后存放的表土用于对临时占地进行播撒草籽绿化措施。

#### 1.4 动物保护措施

(1) 线路施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。

(2) 选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，

减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。

(3) 施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

### 1.5 工程措施

(1) 土石方开挖时尽量采用人工方式，不采用大开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失。

(2) 整个施工过程中，限定输电线路杆塔建设过程中的作业范围，注意保护原有地貌。

(3) 主要采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方堆放时在堆土坡脚堆码两排双层土袋进行挡护，顶面用土工布或彩条布遮挡，用剥离的表土装入编织袋挡护剩余的剥离表土和基础开挖出的土石方。

### 1.6 水土保持措施

施工场地土方堆置区域铺设彩条布，在彩条布之上堆放开挖土方及砂石料，用以减少清理场地对地表结皮的破坏；在暴雨或大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起；在临时堆土场采用编织袋装土、“品”字形紧密排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用；工程完结后，对扰动的场地进行洒水，令其自然板结，降低流失量。工程完结后对扰动的区域进行平整。

通过落实上述措施，本项目施工期对周边生态环境影响可得到有效减缓。

## 2、施工期水环境保护措施

(1) 本项目施工用水量少，施工期混凝土养护、降尘用水全部自然损

耗，无废水产生。工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工现场文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排废水。

(2) 施工人员生活依托甘泉堡源网荷储一体化 100 万千瓦光伏北沙一汇集站项目施工营地，生活污水排入移动式环保厕所，并由吸污车定期清运。

### 3、施工期空气环境保护措施

#### 3.1 施工扬尘

(1) 施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容；

(2) 对运输车辆采取密闭措施，杜绝抛洒遗漏现象；施工物料堆放应百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。

(3) 开挖，施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；挖填土方时，在表层土质干燥处应适当洒水。

(4) 施工期加强管理，限制车速，尽量减少车辆行驶中产生的扬尘，禁止尾气排放超标严重的大型车辆进出施工场地。

(5) 加强对施工场地物料堆场的覆盖措施，禁止露天焚烧废弃物和生活垃圾。

#### 3.2 机械尾气排放影响分析

本项目耗油量少，污染物排放量少。而且，耗油中相当一部分燃油消耗于汽车运输上，主要是在公路上行驶，因此，燃油污染物排放中相当一部分是分散于运输道路上，并不集中在施工现场。

本项目施工期各种机械尾气排放量相对较小，且由于工程分散，不会对周围环境构成 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 和 CO 的主要污染源，对周围环境空气质量影

响不大。

#### 4、施工期声环境保护措施

(1) 选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械。

(2) 为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作；加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

(3) 合理安排施工时间，禁止夜间进行土石方工程等噪声较大的施工作业。根据新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订本）中规定，夜间（即22: 00—次日8: 00）不得进行产生噪声污染的建筑施工作业。

(4) 因抢险、抢修作业和生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应当报经所在地县(市)人民政府环境保护行政主管部门批准，并在一定范围内予以公告。

(5) 合理选择工程车行走路线，在途经居民区时控制车速，禁鸣喇叭。

#### 5、施工期固体废物处置措施

项目塔基施工多余土方较少，可全部用于塔基护坡，无弃方产生，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。

建筑垃圾包括废弃建材、废包装材料等，基本属于无害废物。建筑垃圾统一收集送往建筑垃圾填埋场处理。车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。

	<p>施工期生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一处理，定期对垃圾桶、垃圾集中存放处定期喷药消毒，防止苍蝇等害虫滋生。严禁散排，严禁乱扔垃圾，严禁露天焚烧垃圾。</p> <p>经过以上措施，固体废弃物均得到合理处置，对周围环境影响很小。</p>
运营期生态环境保护措施	<p><b>1、运营期大气环境保护措施</b></p> <p>本项目为输电线路工程，运营期无废气产生，对大气环境无影响。</p> <p><b>2、运营期水环境保护措施</b></p> <p>本项目为输电线路工程，运营期无废水产生，对水环境无影响。</p> <p><b>3、运营期声环境保护措施</b></p> <p>为减少项目运营期噪声对外环境影响，建设单位应采取相应的降噪措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。</li> <li>(2) 优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。</li> <li>(3) 加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。</li> </ul> <p>本项目运营期噪声主要为输电线路产生的噪声，采取选用质量符合国家相关标准的要求的导线、加强对线路沿线声环境监测等措施后，正常工况下输电线路沿线声环境昼间、夜间声环境均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 2 类标准限值要求。</p> <p>综上所述，建设项目运营期线路产生的电磁噪声对周边环境影响较小，在可接受范围内。</p> <p><b>4、运营期固体废物处置措施</b></p> <p>本项目线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等）和人员生活垃圾，均为一般固废，无危废产生。检修完毕后，人员生活垃圾集中收集后随检修人员带回至就近垃圾收集站处</p>

理；导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置（均为一般固废，非危险废物，集中外售），对周围环境无明显影响。

综上所述，本项目产生的固废可以做到零排放，不造成二次污染。

## 5、电磁环境保护措施

(1) 本项目线路工频电磁场强满足设计规范要求，线路与公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够的净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响；

(2) 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(3) 对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；

(4) 设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构；

(5) 建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。

通过落实上述措施，本项目运行期线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。

## 6、生态环境保护措施

(1) 运营期间巡线过程规范车辆人员管理，不要随意碾压，尽可能减少对周边地表土壤进行扰动及对植被进行破坏。

(2) 严禁捕猎野生动物，线路检修作业应避开鸟类迁徙、繁殖时节，日常线路巡视、检修，塔基维护等作业以秋冬季为主，减少对鸟类的干扰。

通过落实上述措施，运行期对周边生态环境影响较小。

其他	<p><b>1、环境管理及监测计划</b></p> <p><b>1.1 环境管理</b></p> <p>工程建设主管部门和地方生态环境主管部门对工程环境保护工作进行监督和管理。项目各阶段环境管理工作计划内容如下：</p> <p>(1) 施工期环境管理</p> <p>①贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。</p> <p>②制定本项目施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。</p> <p>③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。</p> <p>④组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。</p> <p>⑤合理组织施工，在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失。</p> <p>⑥做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。</p> <p>⑦监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。</p> <p>(2) 运营期环境管理</p> <p>①制订和实施各项环境管理计划。建立工频电场、工频磁场、噪声监测数据档案。</p> <p>②掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。</p> <p>③检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证设施正常运行。</p> <p>④协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。</p> <p><b>1.2 监测计划</b></p>
----	--

为了减少项目实施对环境的不利影响，必须制定和实施必要的环境监测计划，同时还应当根据监测结果及时修改环保措施。考虑到工程的建设性质和特点，建议建设单位委托环境监测单位进行监测。

项目的环境监测计划见表 5-1。

表 5-1 运行期环境监测计划

类别	监测因子、频次	监测点位、监测要求	监测调查范围
电磁环境	监测因子：工频电场、工频磁场。 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。	1、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测。 2、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面。 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》(HJ705-2020)。	220kV 输电线路边导线地面投影外两侧各40m。
声环境	监测因子：噪声。 监测频次：竣工环保验收时监测一次，建议运行过程中每年监测1次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。	1、若有新增声环境敏感目标，声环境敏感目标处布点监测。 2、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》(HJ705-2020)。	220kV 输电线路边导线地面投影外两侧各40m。
生态环境	监测因子：植被 监测频次：竣工环保验收时监测一次	塔杆临时施工场地、牵张场地貌及植被恢复情况	临时占地范围

## 2、项目竣工验收的要求和建议

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建

设的环境保护设施进行验收。

本项目竣工环保验收内容与具体要求详见表 5-2。

表 5-2 项目竣工环境保护验收内容与要求

序号	类别	验收内容	验收标准
1	电磁环境	工频电磁、工频磁场	《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)
2	噪声	输电线路沿线噪声	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类 标准
3	生态	是否平整场地，临时占 地恢复原始地貌	/

本项目工程动态总投资 11621 万元，其中环保投资为 182 万元，占工程总投资的 1.57%，环保投资具体如下表所示。

表 6-1 本项目环保投资估算表

序号	项目	投资估算（万元）
1	施工场地扬尘治理措施等	50
2	施工垃圾处理费	2
3	施工期噪声防治措施	5
4	施工临时占地等生态恢复	100
5	其他（含环保警示标牌等费用）	5
6	环评、验收、环境监理及环境监测费用	20
环保投资小计		182
工程总投资		11621
环保投资占总投资比例（%）		1.57

环保  
投资

## 六、生态环境保护措施监督检查清单

内容要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	<p>①施工期应加强施工管理，合理有序安排工期，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，尽量减少占地范围。</p> <p>②塔基开挖时要将表层熟土分离，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。</p> <p>③在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失。</p>	施工结束后平整场地，临时占地恢复地表植被，避免因项目建设造成区域植被破坏，水土流失。	<p>①运营期间巡线过程规范车辆人员管理，不要随意碾压，尽可能减少对周边地表土壤进行扰动及对植被进行破坏。</p> <p>②严禁捕猎野生动物，线路检修作业应避开鸟类迁徙、繁殖时节，日常线路巡视、检修，塔基维护等作业以秋冬季为主，减少对鸟类的干扰。</p>	不破坏沿线动植物。
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	生活污水设置移动式环保厕所；施工废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。严禁乱排，乱流污染道路、环境。	依托施工营地移动式环保厕所排粪污，由吸污车定期清运，施工期无废水外排。	/	/
地下水及土壤环境	/	/	/	/

声环境	<p>①选择低噪声的机械设备；对于高噪声设备，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声；</p> <p>②保护施工人员健康，合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间；加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。</p> <p>③合理安排施工时间，禁止夜间进行土石方工程等噪声较大的施工作业。</p> <p>④因抢险、抢修作业和生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应当报经所在地县(市)人民政府环境保护行政主管部门批准，并在一定范围内予以公告。</p> <p>⑤合理选择工程车行走路线，在途经居民区时控制车速，禁鸣喇叭。</p>	<p>施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关标准(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))</p>	<p>(1) 线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求。</p> <p>(2) 优化输电线路的导线特性，如提高表面光洁度、适当加大导线截面直径等，降低线路噪声水平。</p>	<p>输电线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准</p>
振动	/	/	/	

大气环境	<p>(1) 施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容；</p> <p>(2) 对运输车辆采取密闭措施，杜绝抛洒遗漏现象；施工物料堆放应百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。</p> <p>(3) 开挖，施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；因填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水</p> <p>(4) 施工期加强管理，限制车速，尽量减少车辆行驶中产生的扬尘，禁止尾气排放超标严重的大型车辆进出施工场地。</p> <p>(5) 加强对施工场地物料堆场的覆盖措施，禁止露天焚烧废弃物和生活垃圾。</p>	设立环保监督牌，装设围档和篷布、严禁尾气排放超标严重的大型汽车出入、洒水降尘等	/	/
固体废物	<p>施工多余土方全部用于塔基护坡，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。建筑垃圾包括废弃建材、废包装材料等，基本属于无害废物。建筑垃圾统一收集送往建筑垃圾填埋场处理。车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。施工期生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一处理。</p>	固体废物均得到合理处置。	线路检修时产生少量检修废弃物导线、绝缘子、金具等收集带回检修基地后作为废旧物资进行回收处理，由公司物资管理部门按公司制度统一处置；人员生活垃圾集中收集后随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。	固体废物均得到合理处置。

电磁环境	/	/	(1) 本项目线路工频电磁场强满足设计规范要求,线路与公路、通讯线、电力线时,严格按照有关规范要求留有足够的净空距离,控制地面最大场强,使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响; (2) 制定安全操作规程,加强职工安全教育,加强电磁水平监测; (3) 对员工进行电磁辐射基础知识培训,在巡检带电维修过程中,尽可能减少暴露在电磁场中的时间; (4) 设立电磁防护安全警示标志,禁止无关人员靠近带电架构; (5) 建立环境风险事故应急响应机制,降低风险事故概率。	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的(电场强度 $\leq 4000\text{V/m}$ ;磁感应强度 $\leq 100\mu\text{T}$ )公众曝露控制限值。
环境风险	/	/	/	/
环境监测	/	/	定期开展噪声、电磁环境质量监测	
其他	/	/	/	/

## 七、结论

建设项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求，生态环境影响可接受。

因此，建设项目的建设从环保角度上分析是可行的。